

Uwagi:

Rzędna terenu, wlotu kanału oraz dna studni wg profili podłużnych.
Powierzchnię komory od wewnątrz należy wyłożyć okładziną kamionkową lub żywicą epoksydową steopox 248 HCB

Zamykanie i otwieranie zasuw:

Stan normalny:

zasuwa do kanalizacji otwarta, zasuwa do zbiornika zamknięta

Stan awaryjny:

zasuwa do kanalizacji zamknięta, zasuwa do zbiornika otwarta


Przy zasuwach zainstalować tablicę informacyjną.

Zobowiązuje się obsługę do stałej kontroli zasuw.

R1, R2, Rd, Rt – wg profilu podłużnego

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz.	Wyszczególnienie	Katalog , norma	Ciśn.	Jedn.	Ilość
11	TULEJA PE/PVC Dz110	Katalog producenta		kpl	2
10	STOPNIE ZŁĄZOWE STALOWE POWLEKANE	PN-EN 13101		kpl	6
9	PRZEJŚCIE SZCZELNE TYPU GP DLA RUR Dz242mm	Katalog producenta		kpl	1
8	PRZEJŚCIE SZCZELNE TYPU GP DLA RUR Dz355mm	Katalog producenta		kpl	2
7	WŁĄZ ŻELIWNY B125 RYGLOWANY NA ZAWIAS	PN-EN 124:2000		kpl	1
6	PIERŚCIE NIE DYSTANSOWE Ø625mm, H=100mm	Katalog producenta		kpl	2
5	SKRZYŃKA ULICZNA Ø 190mm	Katalog producenta		kpl	2
4	PŁYTA PODKŁADOWA DO SKRZYŃEK ULICZNYCH	Katalog producenta		kpl	2
3	OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW DN300	Katalog producenta		kpl	2
2	ADAPTOR DO ŁĄCZENIA ARMATURY ŻELIWNEJ Z KAMIONKĄ (KRÓCIEC E) DN300	Katalog producenta		kpl	2
1	ZASUWA NOŻOWA DN300 Z NIEWZNOŚCĄCĄ SIĘ WRZECIENIEM DO ŚCIEKÓW AGRESYWNYCH I OBSŁUGI Z POZIOMU TERENU	Katalog producenta	PN6	kpl	2

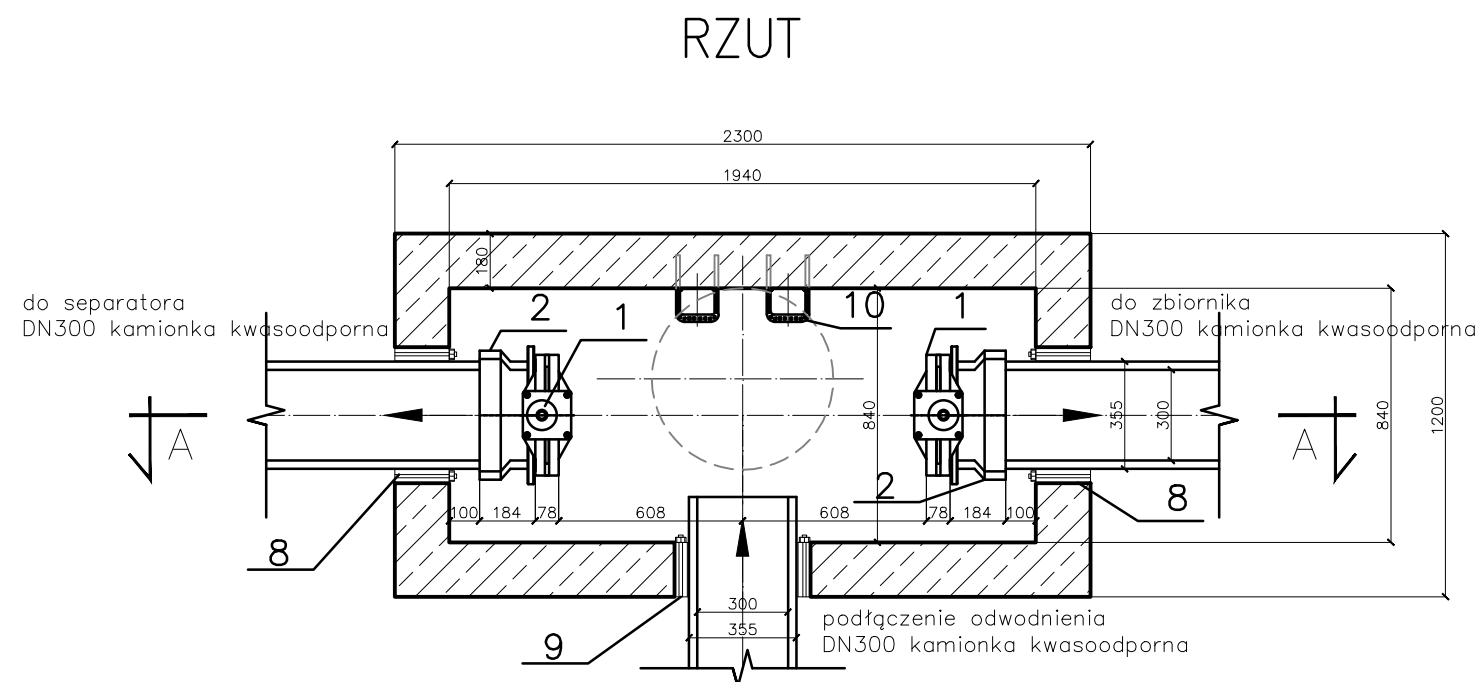

INWESTOR	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Kielcach 25-950 Kielce ul. Paderewskiego 43/45				
WYKONAWCA	DRAGADOS S.A. Avda. Del Camino de Santiago 50, 28050 Madryt Hiszpania				 DRAGADOS POLSKA ul. Dworska 1 Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno
PROJEKTANT	 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-04 trakt@trakt.eu				
ZADANIE	Kontynuacja budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000.00 do km 22+350.00				
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY TOM II/13 MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH TOM II/13.5 MOP – KANALIZACJA DESZCZOWA				
TYTUŁ RYSUNKU	RYSUNEK TYPOWY KOMORA ZASUW				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	
Projektant	mgr inż. Katarzyna Mazur	sanitarna	SLK/3419/POOS/10		
Sprawdzający	inż. Izabela Kupka	sanitarna	SLK/2503/POOS/09		
NR UMOWY PR-714/16	SKALA 1:25	DATA MARZEC 2017	STADIUM PW	BRANŻA SANITARNA	NR RYS. 04.05 /II/13.5