


SCHEMAT IDEOWY



12	Listwa zaciskowa z możliwością plombowania	1 kpl.	wg katalogu	Moeller
11	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy selektywny LSHU-E16/1	1 kpl.	wg katalogu	Moeller
10	Wyłącznik FR101 z szyną N (w obudowie S2)	3 kpl.	wg katalogu	np. Legrand FAEL sp. z o.o.
9	Tablica licznikowa TL1f	1 szt.	wg katalogu	
8	Płyta montażowa 360 x 650 x 5	1 szt.	Bakelit	
7	Izolektor wsporczy SW-4	2 szt.	wg katalogu	np. E-tec Kielce
6	Komplet szyn PE i N do Z1	1 kpl.	Al (40 x 5)	wg katalogu ELCOM (w kpl. z obudową)
5	Kątownik perforowany 40x40x750	2 kpl.	St3 zamocowany do obudowy	wg katalogu ELCOM (w kpl. z obudową)
4	Ucho do kłódki energetycznej	1 kpl.	sis	wg katalogu ELCOM (w kpl. z obudową)
3	Zamek energetyczny	1 kpl.	wg typowego rozwiązanie Energa	wg katalogu ELCOM (w kpl. z obudową)
2	Zawias	2 szt.	Stalnicki	wg katalogu ELCOM (w kpl. z obudową)
1	Obudowa Z/120 z daszkiem	1 kpl.	Laminat poliestrowo-szklany LSE	wg katalogu ELCOM
Numer na rys.	Nazwa elementu	Ilość	Materiał	Uwagi

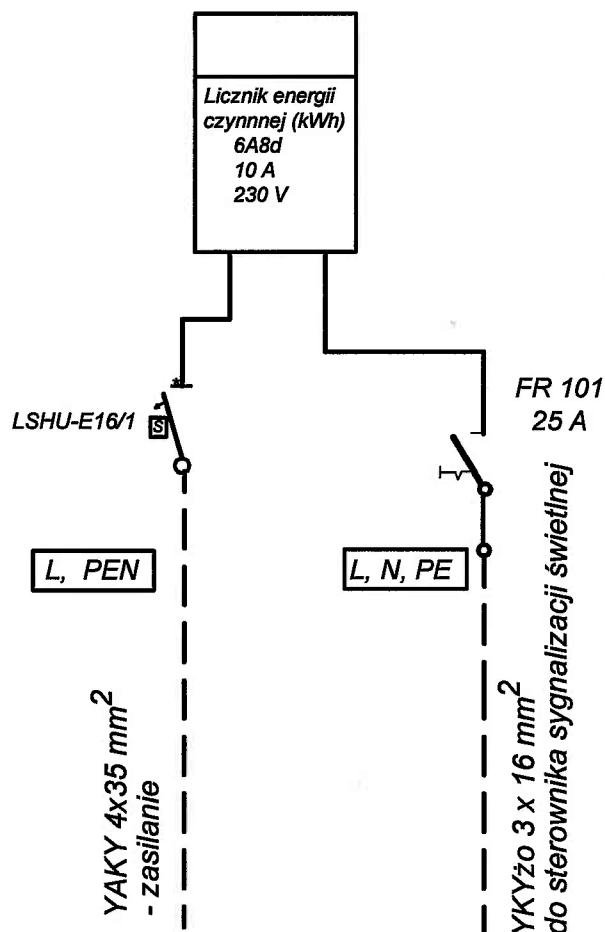

Z.U.I. "ELDRO - FL" sp. z o.o.
80-536 Gdańsk, ul. Letnicka 1 NIP 583-000-81-40

Umowa:

Tytuł:	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 22 z ul. Kasztanowa i ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie			Studium: PBW
Temat:	Złącze licznikowe napowietrzne ZLN-1-T			skala:
Branża:	Elektryczna	Podpis:	Data:	Rys. nr:
Opracował:	inż. Janusz Plk upr. 49/GD/00		LISTOPAD 2008	6
Sprawdził:	mgr inż. Marian Piechowiak upr. 6127/Gd/94			
	inż. Jerzy Sokolnicki upr. 255/GD/72			