


SCHEMAT KOTŁOWNI

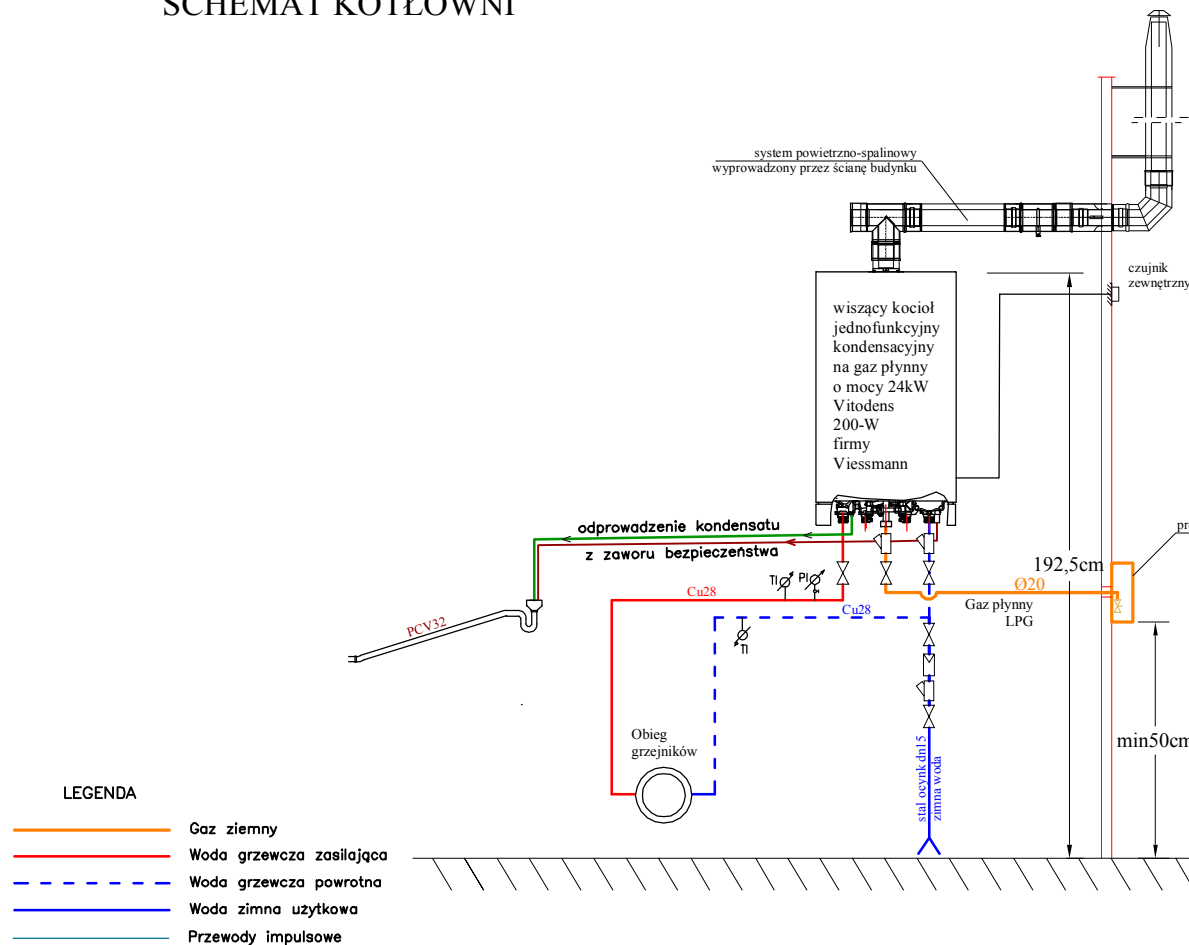

LEGENDA

- Gaz ziemny
- Woda grzewcza zasilająca
- Woda grzewcza powrotna
- Woda zimna użytkowa
- Przewody impulsowe

ARMATURA

- Zawór odcinający
- Filtr siatkowy skośny
- Zawór zwrotny antyskażeniowy typ CA
- Manometr
- Termometr

UWAGA:

- 1) Kocioł gazowy musi być zabezpieczony w systemie zamkniętym zgodnie z PN-91 B-02414. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.



**ZAKŁAD PROJEKTOWANIA
I WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO
BUDOMEX**

ul. Wodna 1B; 86 - 105 Świecie tel./fax/ (52) 33-15-313 e-mail: projekty@budomex.biz

Schemat kotłowni

NAZWA OBIEKTU	ZMIANA SYSTEMU CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM	SKALA: -
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 171/3, OBWÓD DROGOWY ŚWIECIE UL. ŁĄKOWA 1, 86-100 ŚWIECIE	DATA: 12.2019r.
NAZWA INWESTORA	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY, REJON W ŚWIECIU UL. JESIONOWA 2A, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: 4

Projektował	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
mgr inż. KUPCZYŃSKI	KUP/0142/POOS/12	instalacyjna	