


Strefy zagrożenia wybuchem 2 i odległości bezpieczeństwa.

$R=1,5\text{ m}$ we wszystkich kierunkach od króćców zbiornika.

GRANICA DZIAŁKI

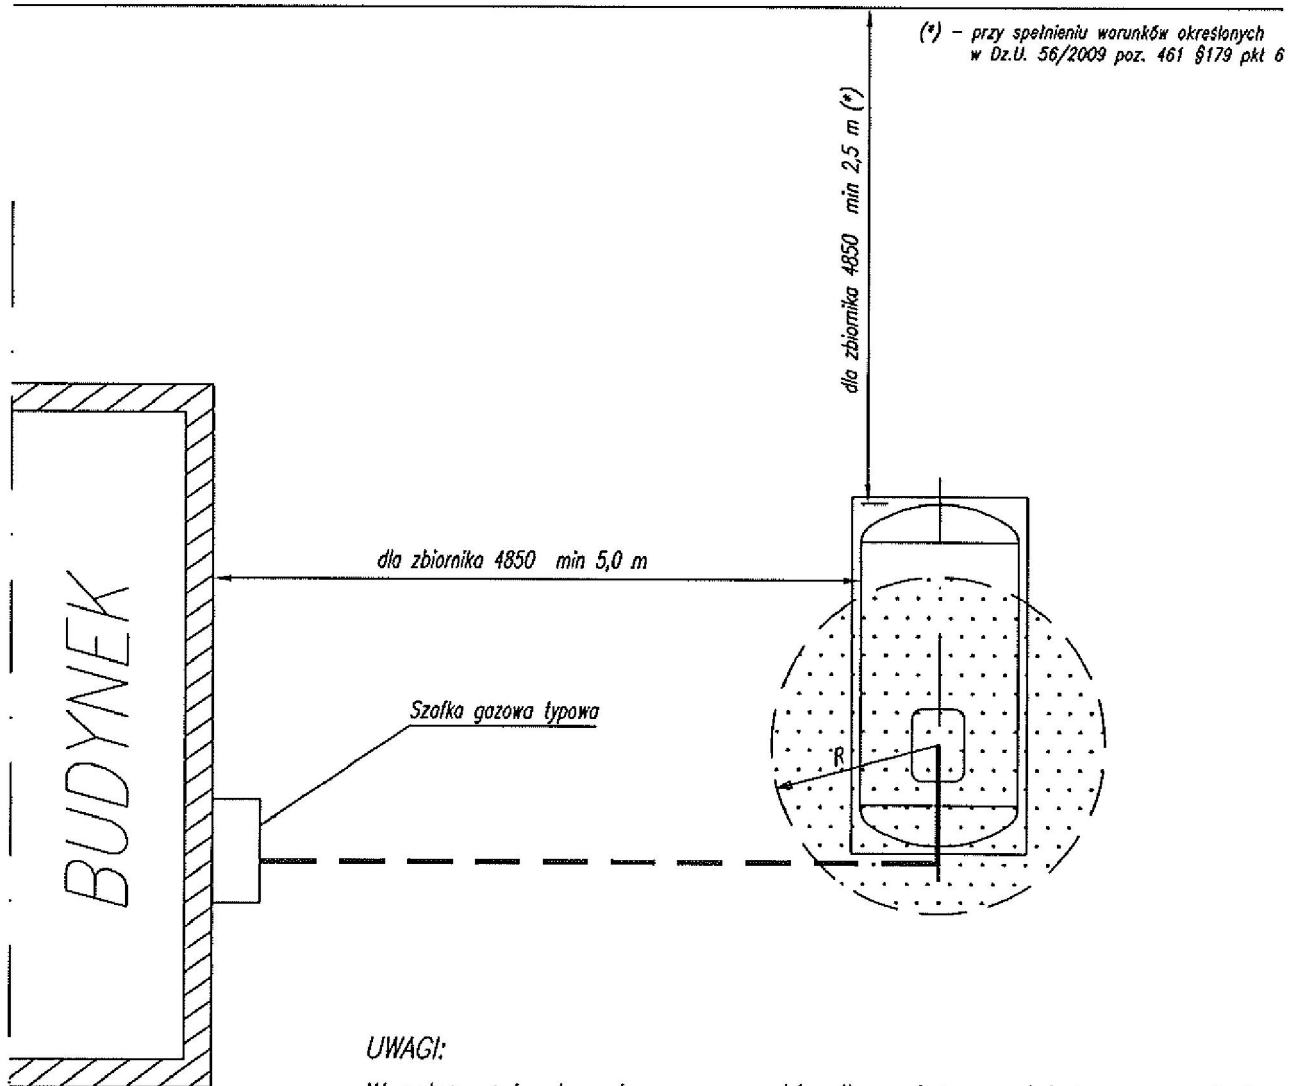

UWAGI:

W zależności od zastosowanego zbiornika należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wymaganej odległości bezpieczeństwa:

zbiornik 4850 I – min 5,0m



ul. Wodna 1B; 86 - 105 Świecie tel./fax/ (52) 33-15-313 e-mail: projekty@budomex.biz

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA
I WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO
BUDOMEX

Strefy zagrożenia wybuchem i odległości bezpieczeństwa - zbiornik naziemny 4850

NAZWA OBIEKTU	ZMIANA SYSTEMU CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM	SKALA: -
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 171/3, OBWÓD DROGOWY ŚWIECIE UL. ŁĄKOWA 1, 86-100 ŚWIECIE	DATA: 12.2019r.
NAZWA INWESTORA	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY, REJON W ŚWIECIE UL. JESIONOWA 2A, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: 8

Projektował	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
mgr inż. Krzysztof Wójcik	KUP/0142/POOS/12	instalacyjna	