
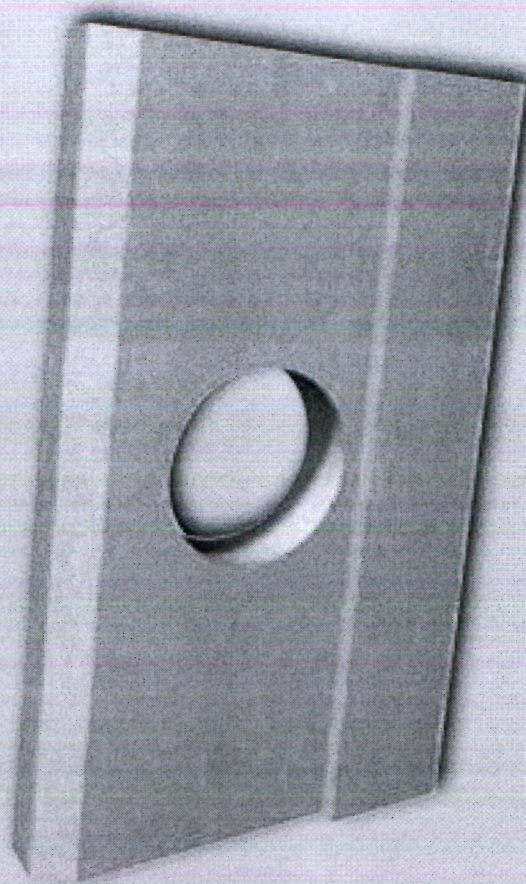


## ŚCIANKOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU Ø 50 w/g KPED 03.95

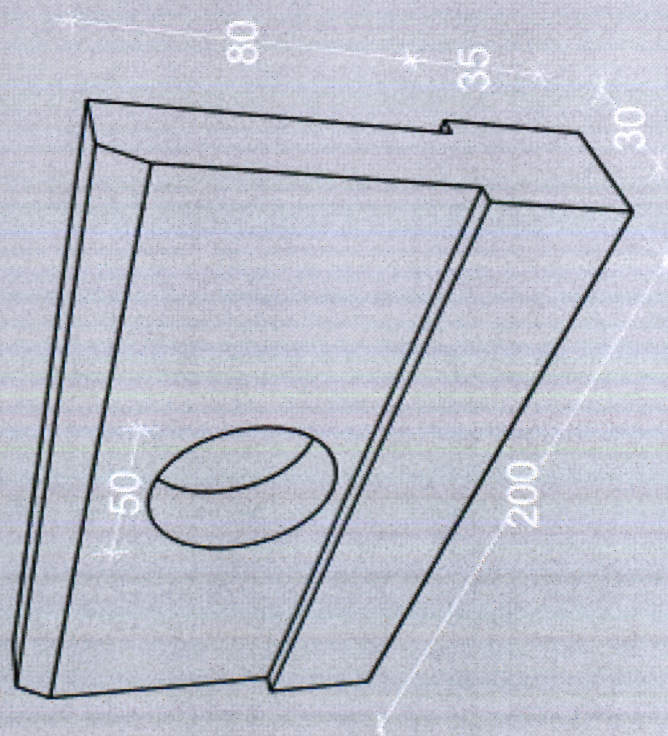

Masa ścianki = 504 kg  
Masa fundamentu = 648 kg