

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli  
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3  
tel./fax (068) 387 95 06

**O P I N I A      NR 22/06/ZUD**

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: **Sieć kanalizacji deszczowej.**

dla: **"PROMOST" Sp. z o.o.**

Adres: **Bohaterów Westerplatte 11      65-034 Zielona Góra**

na wniosek z dnia: **2006.01.06**      znak: **03/P/BC/2006**

Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2006.01.12**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

**opiniuje pozytywnie** lokalizację obiektu położonego:

**Niedoradz, ul. Zielonogórska, dz. nr 246/6, 246/7, Gmina: Otyń**

**Uwagi i zalecenia:**


Uzgodniony obiekt budowlany należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086).

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres trzech lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem określonym w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Integralną częścią kartograficzną niniejszej opinii są plansze projektu opatrzone klauzulą uzgodnienia.

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. O terminie ich rozpoczęcia bezwzględnie powiadomić użytkowników tych sieci, z którymi występują kolizje.

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową.

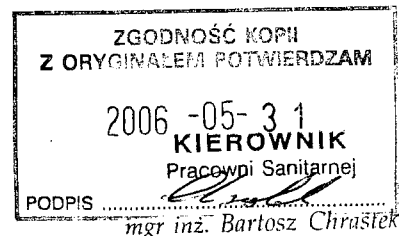

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

**Przekazujemy stanowisko jednostek branżowych:**

1. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli Wydział Architektury i Budownictwa  
- bez uwag.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli - bez uwag.
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli - nie dotyczy.
4. DSG Sp. z o.o. we Wrocławiu - Zakład Gazowniczy Zgorzelec  
Rozdzielnia Gazu w Nowej Soli - uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie znak: HT-18/3320/126/2005 z dnia 2005.07.19 oraz uwagą: **w razie odkrycia (odkopania) gazociągu PE 63 należy zastosować rurę ochronną - uzgodnić z Działem Obsługi Sieci w Nowej Soli.**
5. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Zielonej Górze  
- uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie znak: SWZ/ZZ/EZ/104932/05
6. Urząd Gminy Otyń - bez uwag.
7. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Nowa Sól - uzgodniono pozytywnie (pismo GDDKiA-O/ZG-17s-411uz/3.1/2005 z dnia 24.11.2005).
8. Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Zielonej Górze, Rejon Energetyczny Nowa Sól - uzgodniono z uwagami:
  - zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi i słupami energet. należy wykonać zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1,
  - prace ziemne w pobliżu kabli i słupów energet. należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem RE Nowa Sól,
  - kable energetyczne w miejscach kolizji zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą ochronną dwudzielną,
  - przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejących linii kablowych SN i nn. i w miejscach skrzyżowań z kablami liniami elektroenergetycznymi należy powiadomić Rejon Energetyczny, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.

Z UP. STAROSTY  
PRZEWODNICZĄCY  
Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej  
*Stanisław Lang*