


Klatka schodowa

Klapa oddymniająca

Siłownik drzwiowy
DDS 54/500



HDGs 3x1,5

YnTKSYekw 1x2x0,8


AFG 2000/
8A 1L1G

RPO-1

HDGs 3x1,5

YnTKSYekw 4x2x0,8

RPO-1

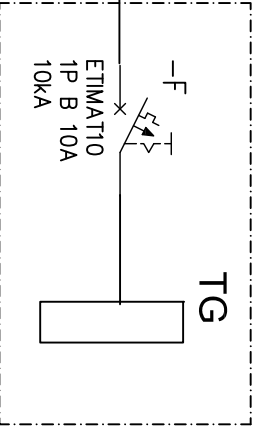

Oznaczenia :

Klapa oddymniająca


Czujka optyczna
dymu

Przycisk oddymniania


Centrałka oddymniania
AFG 2004/8A 1L1G

Siłownik drzwiowy
DDS 54/500

Czujka optyczna
dymu MPD 821



AFG 2000/
8A 1L1G



| | | | | | |
|--|--|--|--------------|-------------|--|
| INWESTYCJA: | | Remont i przebudowa budynku hotelowego ul. Ku Morzu 3, Sianezęty / 78-111 Ustronie Morskie dz. nr ewid. 145/13 | | | |
| INWESTOR: | | Generałna Dyrekcja Drogi Krajowych i Autostrad w Poznaniu ul. Skarbowego 5a 60-653 Poznań | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EMIKON" ul. Opatowska 10 60-770 Poznań tel. 0509814051 | | | |
| | IMIE I NAZWISKO | BRANŻA | NR UPRAWNIEN | PODPIS | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Jerzy Brda ul. Sienkiewicza 18/2 60-653 Poznań | ELEKTRYCZNA | NN-8345/18/2 | | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Piotr Komarzewski ul. Sienkiewicza 18/2 60-653 Poznań | ELEKTRYCZNA | 21/P/98 | | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Magdalena Brda | ELEKTRYCZNA | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: Ideowy schemat zasilania | | | | | |
| NR PROJEKTU: | STACJONK: | DATA: | SKALA: | NR RYSUNKU: | |
| 1214 | PB | 12.2014r. | | E-7 | |

PRAWA AUTORSKIE ZAŚWIADCZENIE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83)
Wydawanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83)
Powiadanie we wszelkie postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione